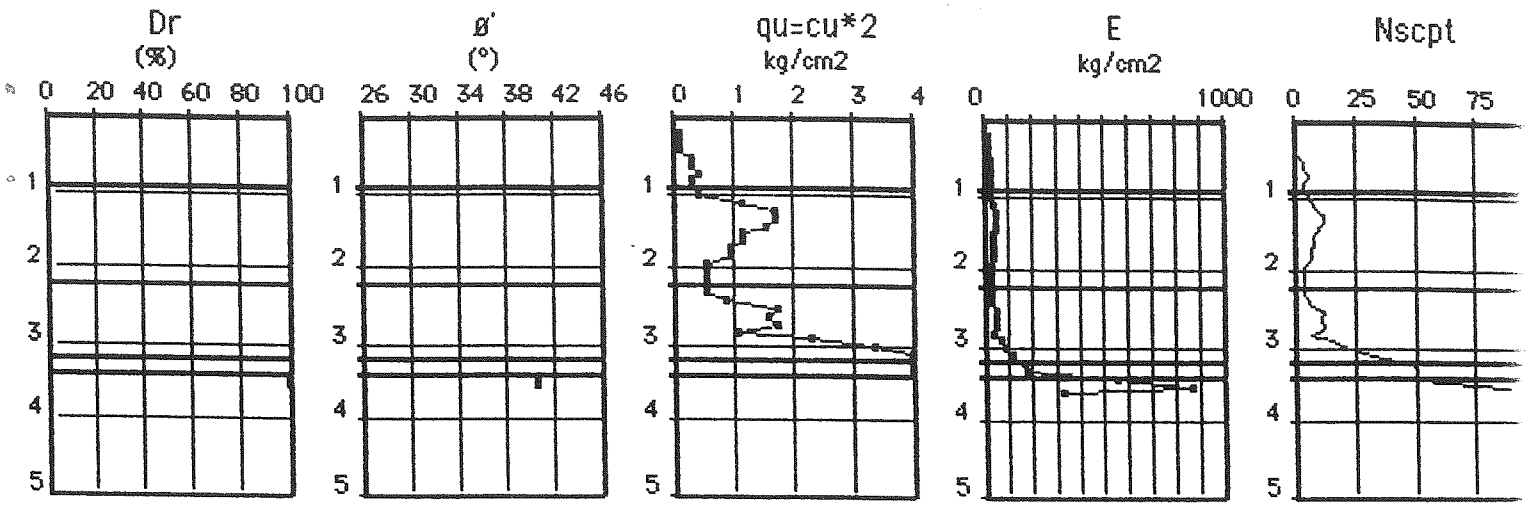
Committente: .....SIG.RI VENTURINI
Cantiere: .....VEZZANO L.

PROVA PENETROMETRICA CONTINUA P2 del 13/12/2000

Profondita' falda dal p.c. : .....1 m

n	da m	a m	pv kg/cm2	n	fatt.c.	Nscpt	g t/m3	dr	f	qu ..kg/cm2..	E	nu	terreno
1	0.00	0.10	0.04	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pl
2	0.10	0.20	0.06	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pl
3	0.20	0.30	0.08	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pl
4	0.30	0.40	0.10	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pl
5	0.40	0.50	0.11	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pl
6	0.50	0.60	0.13	4	1.40	6	1.75	0	0	0.42	33	0.35	arg.p.pl
7	0.60	0.70	0.15	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pl
8	0.70	0.80	0.17	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pl
9	0.80	0.90	0.19	4	1.40	6	1.75	0	0	0.42	33	0.35	arg.p.pl
10	0.90	1.00	0.20	6	1.30	8	1.70	0	0	1.16	40	0.40	arg. pla
11	1.00	1.10	0.20	9	1.30	12	1.70	0	0	1.73	53	0.40	arg. pla
12	1.10	1.20	0.21	9	1.30	12	1.70	0	0	1.73	53	0.40	arg. pla
13	1.20	1.30	0.22	8	1.30	10	1.70	0	0	1.54	49	0.40	arg. pla
14	1.30	1.40	0.23	6	1.30	8	1.70	0	0	1.16	40	0.40	arg. pla
15	1.40	1.50	0.24	6	1.30	8	1.70	0	0	1.16	40	0.40	arg. pla
16	1.50	1.60	0.25	5	1.30	7	1.70	0	0	0.96	36	0.40	arg. pla
17	1.60	1.70	0.25	5	1.30	7	1.70	0	0	0.96	36	0.40	arg. pla
18	1.70	1.80	0.26	3	1.30	4	1.70	0	0	0.58	28	0.40	arg. pla
19	1.80	1.90	0.27	3	1.30	4	1.70	0	0	0.58	28	0.40	arg. pla
20	1.90	2.00	0.28	3	1.30	4	1.70	0	0	0.58	28	0.40	arg. pla
21	2.00	2.10	0.29	3	1.30	4	1.70	0	0	0.58	28	0.40	arg. pla
22	2.10	2.20	0.30	3	1.30	4	1.70	0	0	0.58	28	0.40	arg. pla
23	2.20	2.30	0.31	5	1.20	6	1.70	0	0	0.89	35	0.40	arg. pla
24	2.30	2.40	0.31	10	1.20	12	1.70	0	0	1.78	54	0.40	arg. pla
25	2.40	2.50	0.32	9	1.20	11	1.70	0	0	1.60	50	0.40	arg. pla
26	2.50	2.60	0.33	10	1.20	12	1.70	0	0	1.78	54	0.40	arg. pla
27	2.60	2.70	0.34	6	1.20	7	1.70	0	0	1.07	39	0.40	arg. pla
28	2.70	2.80	0.35	13	1.20	16	1.70	0	0	2.31	65	0.40	arg. pla
29	2.80	2.90	0.36	19	1.20	23	1.70	0	0	3.38	88	0.40	arg. pla
30	2.90	3.00	0.37	27	1.20	32	1.70	0	0	4.00	118	0.40	arg. pla
31	3.00	3.10	0.37	40	1.20	48	1.70	0	0	4.00	167	0.40	arg. pla
32	3.10	3.20	0.38	42	1.20	50	1.70	0	0	4.00	175	0.40	arg. pla
33	3.20	3.30	0.39	55	0.90	50	2.00	100	41	0.00	562	0.15	ghiaiett
34	3.30	3.40	0.40	100	0.90	90	2.00	100	41	0.00	868	0.15	ghiaiet
35	3.40	3.50	0.41	100	1.00	[illegible]				[illegible]		0.00	


Dr
(%)
0 20 40 60 80 100
ø'
(°)
26 30 34 38 42 46
qu=cu*2
kg/cm2
0 1 2 3 4
E
kg/cm2
0 1000
Nscpt
0 25 50 75
1
2
3
4
5