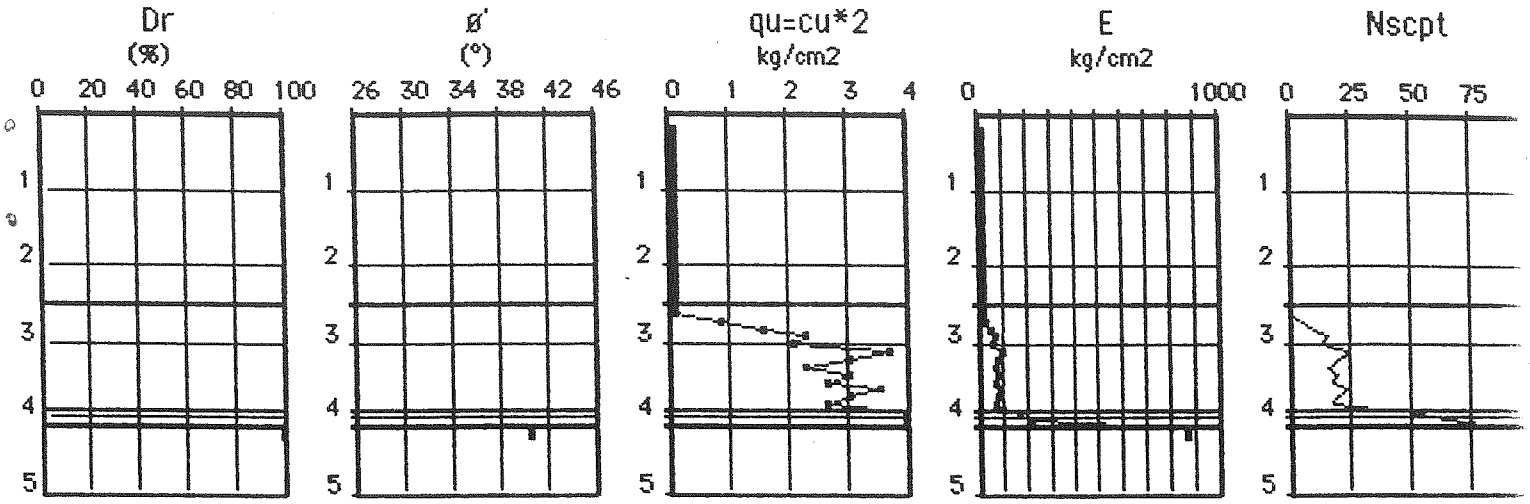
Committente: .....SIG.RI VENTURINI
Cantiere: .....VEZZANO L.

PROVA PENETROMETRICA CONTINUA P3 del 13/12/2000

Profondita' falda dal p.c. : .....2 m

n	da m	a m	pv kg/cm2	n	fatt.c.	Nscpt	g t/m3	dr	f	qu ..kg/cm2..	E	nu	terreno
1	0.00	0.10	0.04	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
2	0.10	0.20	0.05	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
3	0.20	0.30	0.06	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
4	0.30	0.40	0.06	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
5	0.40	0.50	0.07	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
6	0.50	0.60	0.08	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
7	0.60	0.70	0.09	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
8	0.70	0.80	0.10	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
9	0.80	0.90	0.11	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
10	0.90	1.00	0.12	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
11	1.00	1.10	0.12	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
12	1.10	1.20	0.13	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
13	1.20	1.30	0.14	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
14	1.30	1.40	0.15	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
15	1.40	1.50	0.16	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
16	1.50	1.60	0.17	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
17	1.60	1.70	0.17	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
18	1.70	1.80	0.18	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
19	1.80	1.90	0.19	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pl
20	1.90	2.00	0.20	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
21	2.00	2.10	0.21	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pl
22	2.10	2.20	0.22	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
23	2.20	2.30	0.23	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pl
24	2.30	2.40	0.23	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
25	2.40	2.50	0.24	1	1.40	1	1.75	0	0	0.11	20	0.35	arg.p.pla
26	2.50	2.60	0.25	5	1.20	6	1.70	0	0	0.89	35	0.40	arg. pla
27	2.60	2.70	0.26	9	1.20	11	1.70	0	0	1.60	50	0.40	arg. pla
28	2.70	2.80	0.27	13	1.20	16	1.70	0	0	2.31	65	0.40	arg. pla
29	2.80	2.90	0.28	12	1.20	14	1.70	0	0	2.13	61	0.40	arg. pla
30	2.90	3.00	0.29	21	1.20	25	1.70	0	0	3.73	95	0.40	arg. pl
31	3.00	3.10	0.29	17	1.20	20	1.70	0	0	3.02	80	0.40	arg. pla
32	3.10	3.20	0.30	13	1.20	16	1.70	0	0	2.31	65	0.40	arg. pl
33	3.20	3.30	0.31	17	1.20	20	1.70	0	0	3.02	80	0.40	arg. pla
34	3.30	3.40	0.32	15	1.20	18	1.70	0	0	2.67	73	0.40	arg. pla
35	3.40	3.50	0.33	20	1.20	24	1.70	0	0	3.56	92	0.40	arg. pla
36	3.50	3.60	0.34	17	1.20	20	1.70	0	0	3.02	80	0.40	arg. pla
37	3.60	3.70	0.34	15	1.20	18	1.70	0	0	2.67	73	0.40	arg. pla
38	3.70	3.80	0.35	40	1.20	48	1.70	0	0	4.00	167	0.40	arg. pla
39	3.80	3.90	0.36	55	1.20	66	1.70	0	0	4.00	224	0.40	arg. pla
40	3.90	4.00	0.37	100	0.90	90	2.00	100	41	0.00	868	0.15	ghiaiett
41	4.00	4.10	0.38	100	0.90	90	2.00	100	41	0.00	868	0.15	ghiaiett


Dr
(%)
0 20 40 60 80 100
ø'
(°)
26 30 34 38 42 46
qu=cu*2
kg/cm2
0 1 2 3 4
E
kg/cm2
0 1000
Nscpt
0 25 50 75
1
2
3
4
5