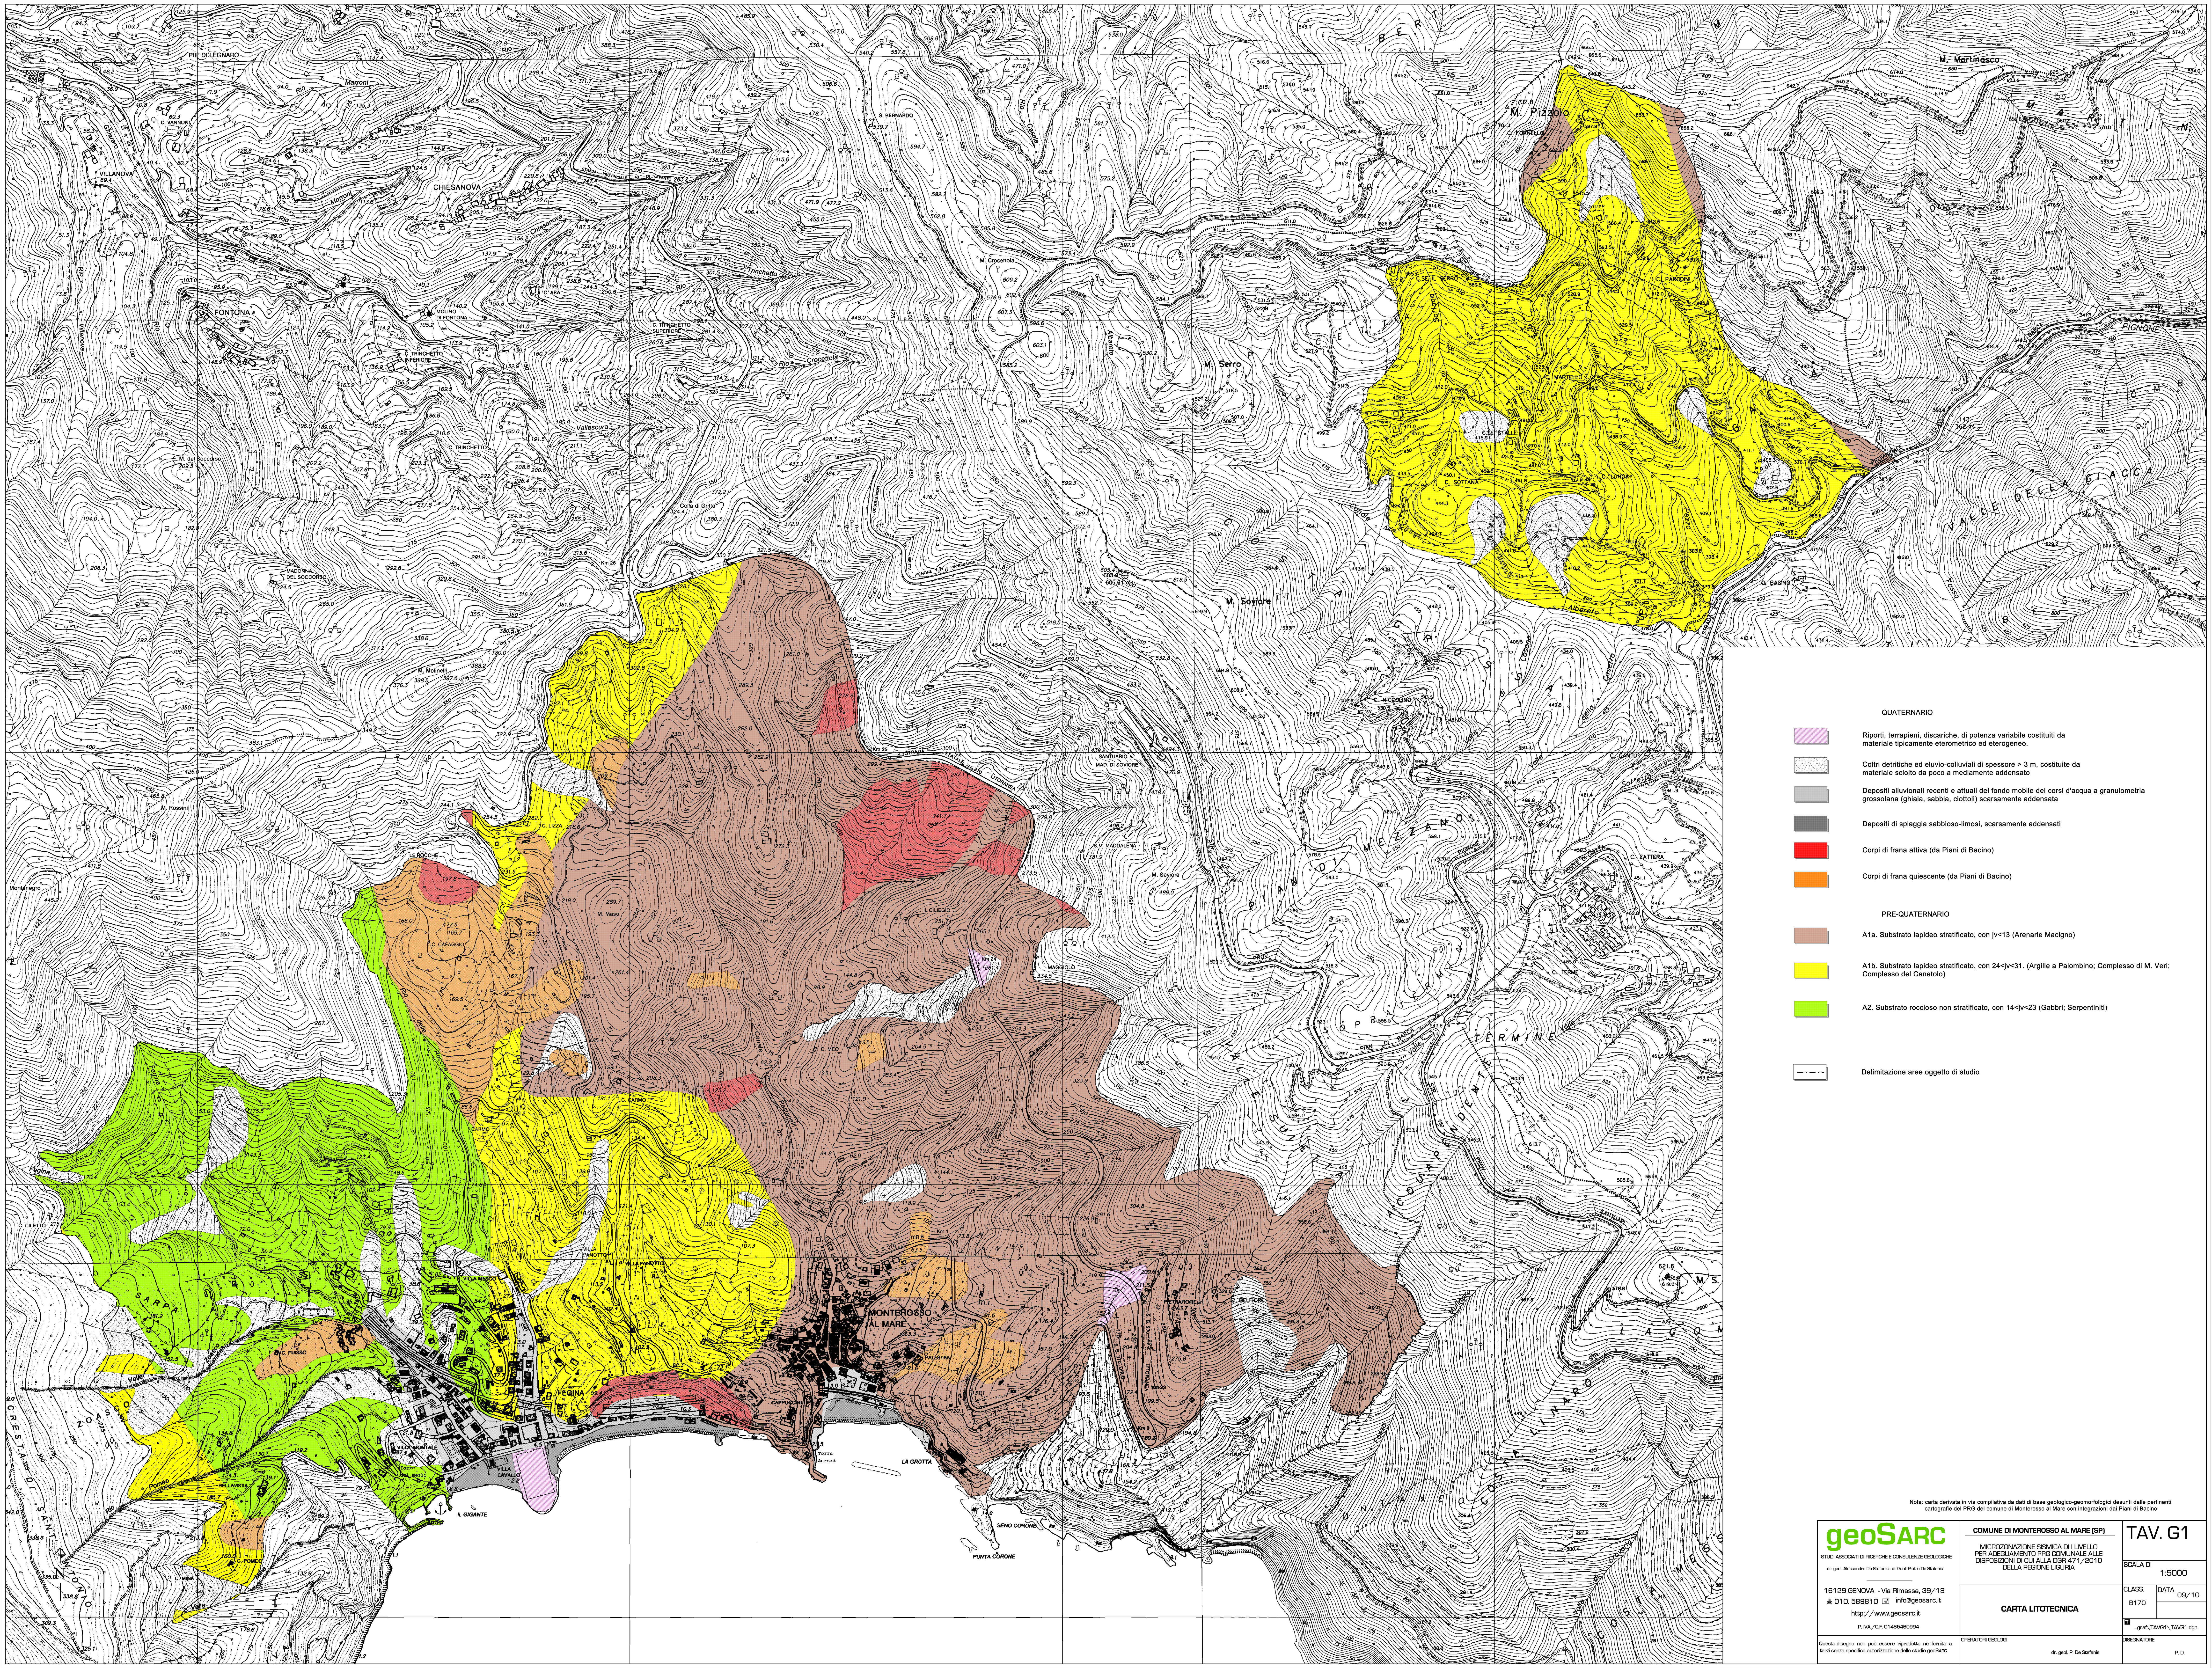


QUATERNARIO

- Riporti, terrapieni, discariche, di potenza variabile costituiti da materiale tipicamente eterometrico ed eterogeneo.
- Coltri detritiche ed eluvio-colluviali di spessore > 3 m, costituite da materiale sciolto da poco a mediamente addensato
- Depositi alluvionali recenti e attuali del fondo mobile dei corsi d'acqua a granulometria grossolana (ghiaia, sabbia, ciottoli) scarsamente addensata
- Depositi di spiaggia sabbioso-limosi, scarsamente addensati
- Corpi di frana attiva (da Piani di Bacino)
- Corpi di frana quiescente (da Piani di Bacino)

PRE-QUATERNARIO

- A1a. Substrato lapideo stratificato, con jv<13 (Arenarie Macigno)
- A1b. Substrato lapideo stratificato, con 24<jv<31. (Argille a Palombino; Complesso di M. Veri; Complesso del Canetolo)
- A2. Substrato roccioso non stratificato, con 14<jv<23 (Gabbri; Serpentiniti)

- Delimitazione aree oggetto di studio

Nota: carta derivata in via compilativa da dati di base geologico-geomorfologici desunti dalle pertinenti cartografie del PRG del comune di Monterosso al Mare con integrazioni dai Piani di Bacino

geoSARC
STUDI ASSOCIATI DI RICERCHE E CONSULENZE GEOLOGICHE
dr. geol. Alessandro De Stefanis - dr Geol. Pietro De Stefanis
16129 GENOVA - Via Rimassa, 39/18
010. 589810 info@geosarc.it
http://www.geosarc.it
P. IVA / C.F. 01465460994

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE (SP)

MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO PER ADEGUAMENTO PRG COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR 471/2010 DELLA REGIONE LIGURIA

CARTA LITOTECNICA

TAV. G1

SCALA DI 1:5000

CLASS. B170

DATA 09/10

...graf\TAVG1\TAVG1.dgn

Questo disegno non può essere riprodotto né fornito a terzi senza specifica autorizzazione dello studio geoSARC

OPERATORI GEOLOGI dr. geol. P. De Stefanis
DISEGNATORE P. D.