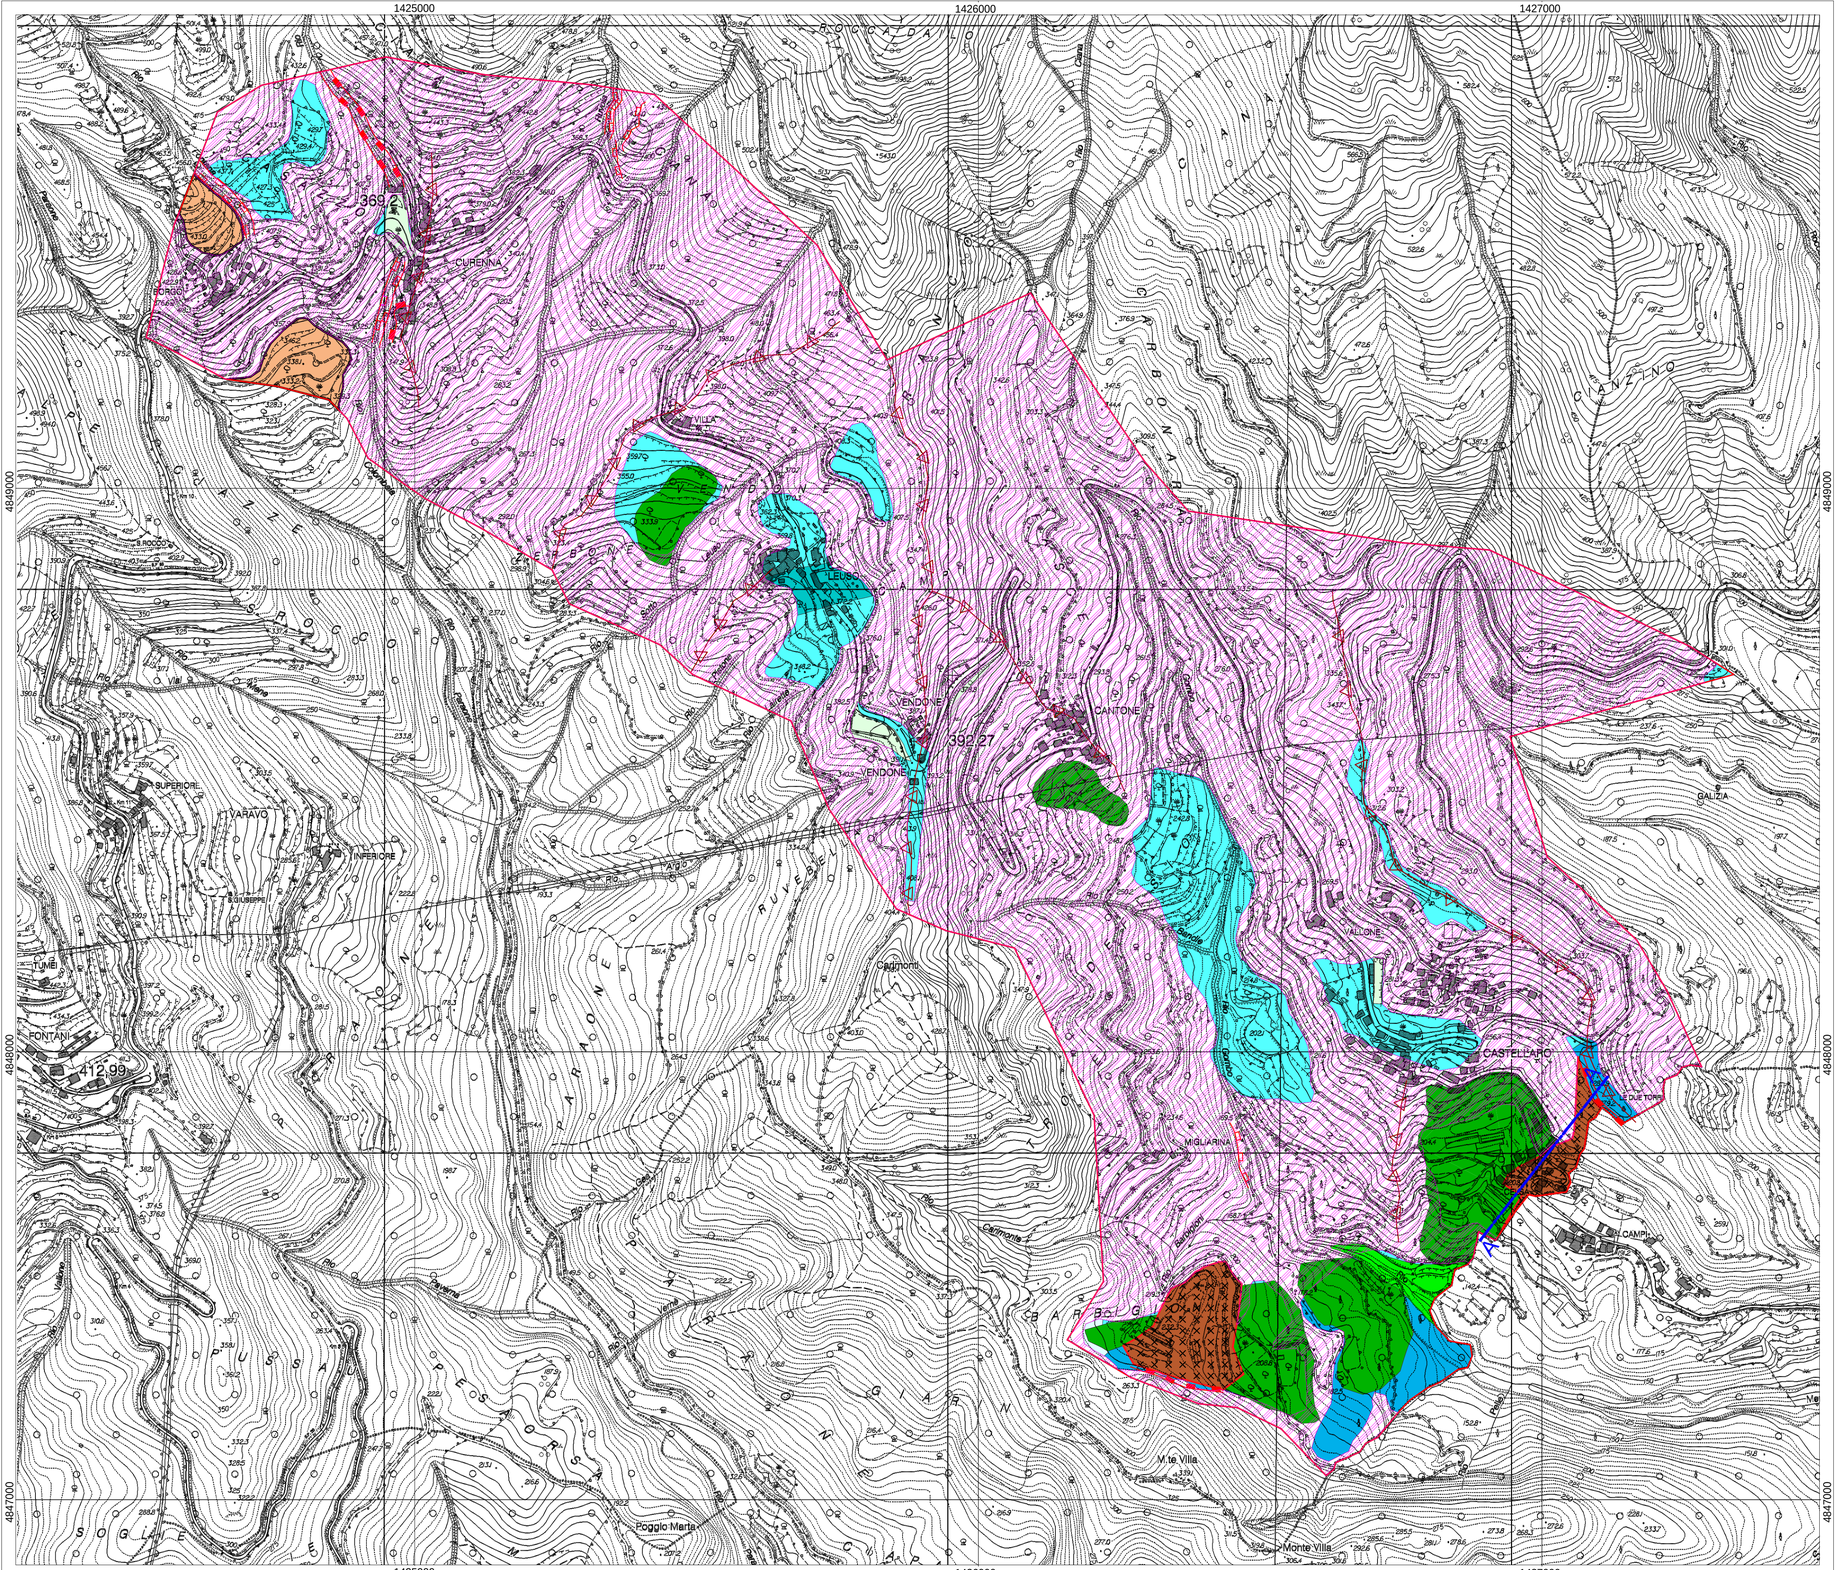


LEGGENDA

ZONE STABILI

- Zona1 - Substrato lapideo stratificato con (Jv<10)
- Zona2 - Substrato lapideo stratificato con (11<Jv<20)
- Zona3 - Substrato lapideo stratificato con (21<Jv<30)
- Zona4 - Substrato granulare cementato non stratificato

Substrato:
a) lapideo;
b) granulare cementato;
c) coesivo sovraconsolidato

Substrato:
a) stratificato;
b) non stratificato
(Jv parametro di fratturazione)

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFAZIONI LOCALI

- Zona 5 - Riporti antropici a matrice sabbio-ghiaiosa
- Zona 6 - Depositi alluvionali a granulometria mista da poco a moderatamente addensati
- Zona 7 - Coltre di granulometria mista di natura sia colluviale che eluviale

Litologie dei terreni di copertura

- Riporto antropico
- Depositi alluvionali
- Altri terreni

Amplificazione topografica

- Aree con pendenza > 15°

ZONE SUSCETTIBILI D'INSTABILITA'

Instabilità di versante (FR)

a) Frane attive ;
b) Frane quiescenti;
c) Frane stabilizzate

Corpo di frana complessa

FORME DI SUPERFICIE

- orlo di scarpata morfologica 10-20 m
- orli di terrazzo fluviali 10 -20 m
- orlo di scarpata morfologica >20 m
- Linea di cresta

Area interessata dallo Studio di Microzonazione Sismica

A A' Traccia sezione geologica

REGIONE LIGURIA

Regione Liguria
Comune di Vendone

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1°LIVELLO AI SENSI OPCM 3907/2010




TAVOLA:	DATA:	SCALA:
3	Giugno 2012	1:5.000

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (M.O.P.S.)

indago s.r.l.
servizi e prospezioni del sottosuolo

Indago S.r.l.
Sede Legale: Via Sestri 15/4 - 16154 GENOVA SESTRI
Sede operativa: Corso Italia 26, 18012 Bordighera (IM)
P.Iva: 0194550992 - Reg. Imp e C.F.: GE0194550992 - R.E.A. n. 447184
☎ 0184-998536 .&0184-998536
✉ info@indagosrl.it Skype: indagosrl

Gruppo di Studio:

Dott. Geol. Ampelio VERRANDO
Dott. Geol. Carlo CIVELLI
Dott. Geol. Enrico VERRANDO

Consulenza Scientifica e Coordinamento

Dott.ssa Geol. Silvia Castellaro